

Tekniska krav och anvisningar

SRÖ-system

Underlag för integration i EBO

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Vård och omsorgsboende

Dokumentet gäller för:

Nybyggnad, Ombyggnad



1. Innehåll

Innehåll

1. Innehåll.....	2
2. Allmänna anvisningar.....	4
2.1 Strategi.....	4
2.1.1 Dokument och manualer.....	4
2.2 Ändra i befintlig Enterprise Server och mallprojekt.....	4
2.3 Projekt i utvecklingsserver.....	5
2.4 Lokaldomän.....	5
3. Variabler.....	6
3.1 Variabelnamn.....	6
3.2 Variabeltaggar för VAV-zoner.....	6
3.2.1 Taggar med specifik betydelse.....	8
3.3 Variabeltaggar för övervakning av solcellsanläggning.....	9
4. Larmobjekt.....	10
4.1 Larmnamn.....	10
4.2 Systemlarm.....	13
5. Trend.....	14
5.1 Trendning av analoga signaler.....	14
5.2 Trendning av digitala signaler.....	15
5.3 Taggar med specifik betydelse.....	16
6. Meny.....	17
6.1 Meny.....	17
6.1.1 Ordningsföljd för menyobjekt.....	18
6.2 Fördjupning av system.....	19
7. Bildlayout.....	20
7.1 Översiktsbild i AS.....	20
7.2 Kompenseringskurva.....	20
8. Funktionsbeskrivning.....	21
8.1 Mapper och filer.....	21
9. Tidkanaler i FlexTime.....	22
9.1 Val av FlexTime-server.....	22
9.2 Communities.....	22



9.3 Namngivning och kategori.....	23
9.4 Taggar för till- och frånslag.....	23
9.5 Taggar för kalenderstyrning.....	24
9.5.1 Exempel kalenderstyrning.....	24
9.6 Watchdog för kalenderstyrning i DDC.....	26
9.6.1 Exempel Watchdog.....	26

2. Allmänna anvisningar.

2.1 Strategi.

Konfiguration av anläggningar görs i:

- EcoStruxure Building Operation v 3.X (Vid tillfället installerad version hos Stadsfastighetsförvaltningen)
- Stadsfastighetsförvaltnings-anpassat symbolbibliotek för EBO.
- FlexTime tidkanalhantering.

Flödesbilder för alla i fastigheten ingående system skapas i lokal fastighetsserver SmartX Automation Server. Fastighetsservern kopplas mot överordnat system Enterprise Server som samlar fastighetsserverna i ett gemensamt gränssnitt för sömlös navigering mellan fastigheter och system. Generella, ej systembundna bilder och menyer exempelvis driftstatusbilder, fastighetsmenyer etcetera skapas i Enterprise Server.

2.1.1 Dokument och manualer.

De dokument och anvisningar som ska följas vid utförande av projekt i EBO är:

1. RA-3872-v.x.x Uppbyggnad av bilder i EBO
2. RA-3960-v.x.x Underlag för integration i EBO (detta dokument)
3. Stadsfastighetsförvaltningens Symbolbibliotek för EBO
4. Schneider Electrics Teknisk handbok för Konstruktionsanvisning BuildingOperation 3.x.x

Grunderna i utförandet beskrivs i Schneider Electrics Teknisk handbok, Stadsfastighetsförvaltningens dokument beskriver de avvikelser från handboken som ska göras. Vid motstridigheter mellan dokumenten gäller ordningen ovan.

2.2 Ändra i befintlig Enterprise Server och mallprojekt.

Alla ändringar som ska utföras i Enterprise Server (ES) eller i mallprojekt genomförs av Stadsfastighetsförvaltningens systemintegratörer för EBO. Ändringarna avser exempelvis att koppla upp AS till ES, uppdatera navigationsknappar till tillkommande objekt/anläggningsdelar.

2.3 Projekt i utvecklingsserver.

Entreprenören lägger in taggar för tidkanaler i Web Port Portal och lägger till kanalerna i den skarpa serverns FlexTime (Web Port/EBO).

Nytt projekt anmäls för inläggning via formulär. Länk till formuläret finns i "EBO"-mappen. Här anges entreprenör, objektnummer, verksamhetstyp mm. Systemintegratör använder information från formuläret samt menyhierarki från AS som grund till sin regelbundna inläggning i ES.

Entreprenören ansvarar för att projektet är klart för inläggning i god tid före ÖS-besiktning eller SFK i projekt där detta moment förekommer.

Fördefinierade areor

Fördefinierade Areor används vid larmutskickning.

Name	Area	Comment
SDF1	1	Angered
SDF2	2	Östra Göteborg
SDF3	3	Västra Göteborg
SDF4	4	Askim-Frölunda-Högsbo
SDF5	5	Centrum
SDF6	6	Majorna-Linné
SDF7	7	Örgryte-Härlanda
SDF8	8	Lundby
SDF9	9	Västra Hisingen
SDF10	10	Norra Hisingen

2.4 Lokaldomän.

Varje AS ska innehålla en domän döpt till "Lokalt" och vara vald till standarddomän. I denna domän ska det finnas två konton, drift och Drift. Dessa konton ska enbart komma åt den lokala AS:n samt underliggande DDC:er och kunna ändra börvärden på dessa.

Automatisk utloggningstid ska vara 20 minuter.

Importfil för denna domän finns att importera från Stadsfastighetsförvaltningens Symbolbibliotek för EBO.zip.

3. Variabler.

3.1 Variabelnamn.

Parametrar för taggar namnges enligt ” Teknisk handbok för Konstruktionsanvisning BuildingOperation 3.X.X”. Taggnamn ska vara lika hela vägen från DDC-program till ES.

Ex. taggparametrar	
VS03_GT10	Framledningstemp
VS03_GT10_BB	Beräknat börvärde framledningstemp
VS03_GT10_PB	P-band (eller förstärkning)
VS03_GT10_IT	I-tid (eller I-faktor)
VS03_GT10_TD	D-verkan
VS03_GT10_X1	Utekomp. Brytpunkt 1 ute (kallast ute)
VS03_GT10_Y1	Utekomp. Brytpunkt 1 framledning
VS03_GT10_Xn	Utekomp. Brytpunkt n ute (varmast ute) (n=2-8)
VS03_GT10_Yn	Utekomp. Brytpunkt n framledning (n=2-8)
VS03_GT10_MIN	Minbegränsning börvärde
VS03_GT10_MAX	Maxbegränsning börvärde

3.2 Variabeltaggar för VAV-zoner.

För att kunna använda komponenten för VAV-tabeller i EBO behöver samtliga taggnamn för komponenterna som ingår i VAV-zonen följa taggstrukturen som beskrivs i avsnittet. Samtliga taggnamn ska innehålla zon-tillhörighet. Tilluftspjäll och rumsplacerade komponenter innehåller även rumstillhörighet i taggnamnet.

Frånluftspjäll och flödesmätare saknar rumstillhörighet och innehåller endast zontillhörighet.

Ex. taggparametrar	
LB01_ZON1_RUM1034_GT10	Rumstemperatur Zon1 Rum1034
LB01_ZON1_RUM1034_ST40	Utsignal tilluftspjäll Zon1 Rum1034
LB01_ZON1_ST80	Utsignal frånluftspjäll Zon1
LB01_ZON2_ST80_SP14	Projekterat CAV-flöde frånluft Zon2
LB01_ZON2_ST80_SP15	Projekterat CAV-flöde tilluft Zon2
LB01_ZON1_RUM1034_SV20	Utsignal radiatorventil SV20 i Rum1034
LB01_ZON1_RUM1034_SV2X	Utsignal SV21 och SV22 i Rum1034



Taggstruktur	Rumssignaler i en vavzon *Enbart i DDC av andra fabrikat					Övriga signaler vavzon
	GT10	GX10	ST80	SV20	OPT_SF	ST80
ZONXX	X	X	X	X		X
RUMXX	X	X	X	X		
Mätvärde (inget suffix) _PV*	X	X	X			X
_PV1						X
_BB						X
_B	X	X				
_DZ	X				X	
_FS					X	
_FFT					X	
Styrsignal (inget suffix) _OP*			X	X		X
_PB	X	X				
_IT	X	X				
_TD	X	X				
_AD*	X	X				X
_ADL*						X
_AHL*	X	X				
_ALL*	X					
_AL*						X
_HL*	X	X				
_LL*	X					
_GF	X	X	X			
_SP10			X			X
_SP11			X			X
_SP12			X			X
_SP13			X			X
_SP14						X
_SP15						X
_CMD					X	
_MCMD					X	

*Enbart i DDC av andra fabrikat

Tabellen nedan redovisar de inställningar och taggändelser som krävs för att VAV-tabell ska kunna genereras automatiskt.

- Rumsbeskrivning ställs in via fältet Anteckning 1 i variabelkonfigurationen.
- Taggändelser som slutar på _SP10 - _SP15 används om det krävs Admin-behörighet för att få ändra inställningsvärdet

3.2.1 Taggar med specifik betydelse.

Tagg	Beskrivning
_ZONX_RUMX_GT10	Kolumn Anteckning 1 = Rumstyp
_ZONX_RUMX_GT10_B	Börvärde rumstemperatur
_ZONX_RUMX_GT10_DZ	Dödzon mellan värme- och kylbehov
_ZONX_RUMX_ST80_PV	Tilluftsflöde [l/s]
_ZONX_RUMX_ST80_SP10	Spjälläge vid minflöde TL [l/s]
_ZONX_RUMX_ST80_SP11	Spjälläge vid maxflöde TL [l/s]
_ZONX_RUMX_ST80_SP12	Projekterat minflöde TL [l/s]
_ZONX_RUMX_ST80_SP13	Projekterat maxflöde TL [l/s]
_ZONX_ST80_PV	Frånluftslöde [l/s]
_ZONX_ST80_PV1	Summerat tilluftsflöde för alla ingående rum [l/s]
_ZONX_ST80_AL	Avvikande luftflöden
_ZONX_ST80_SP10	Spjälläge vid minflöde FL [l/s]
_ZONX_ST80_SP11	Spjälläge vid maxflöde FL [l/s]
_ZONX_ST80_SP12	Projekterat minflöde FL [l/s]
_ZONX_ST80_SP13	Projekterat maxflöde FL [l/s]
_ZONX_ST80_SP14	Projekterat CAV-flöde tilluft Zon2
_ZONX_ST80_SP15	Projekterat CAV-flöde frånluft Zon2
_ZONX_GF10_SP10	Projekterat flöde CAV frånluft [l/s]
_ZONX_GF10_SP11	Projekterat flöde CAV tilluft [l/s]

3.3 Variabeltaggar för övervakning av solcellsanläggning.

Taggarna byggs upp av följande struktur:

System: Ex SE0X

Växelriktare: Ex VR0X

Tracker: Ex A, B, C, D

Ex. taggparametrar:	
611120_01_SE01_GE90_SP	Central pyranometer
611120_01_SE01_Ew	Total veckoproduktion [kWh]
611120_01_SE01_Em	Total månadsproduktion [kWh]
611120_01_SE01_Ey	Total årsproduktion [kWh]
611120_01_SE01_VR01_Ew	VR01 veckoproduktion [kWh]
611120_01_SE01_VR01_Em	VR01 månadsproduktion [kWh]
611120_01_SE01_VR01_Ey	VR01 årsproduktion [kWh]
611120_01_SE01_VR01_V	Larmkod från VR01
611120_01_SE01_VR01_AL1	Växelriktare VR01- larm 1
611120_01_SE01_VR01_A_I1	Tracker A Ström
611120_01_SE01_VR01_A_U1	Tracker A Spänning
611120_01_SE01_VR01_B_I1	Tracker B Ström
611120_01_SE01_VR01_B_U1	Tracker B Spänning

Solenergi

Stället: 100100-00 Lilhagsparken 16

100100-00 Lilhagsparken AL01-SE01																		
Växelriktare	Effekt Momentan / Nominell	Energi	Verkningsgrad	Status	Larm	Tracker	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
VR01 Fronius Symo	0.0 kW / 20.0 kW	0.0 kWh	0.0 %	Com. Fault	0	Ström	0.0 A	0.0 A										
						Spänning	0.0 V	0.0 V										
VR02 Fronius Eco	0.0 kW / 27.0 kW	0.0 kWh	0.0 %	Com. Fault	0	Ström	0.0 A											
						Spänning	0.0 V											
VR03 Sungrow SG	2.4 kW / 15.0 kW	31476.0 kWh	16.1 %	Run	0	Ström	1.9 A	1.7 A										
						Spänning	695.2 V	694.8 V										
VR04 SMA STP	4.3 kW / 20.0 kW	69015.8 kWh	21.4 %	Run	0	Ström	1.8 A	4.9 A										
						Spänning	648.2 V	659.1 V										
VR05 SMA CORE2	21.9 kW / 110.0 kW	321618.7 kWh	19.9 %	Run	0	Ström	3.5 A	5.5 A	7.0 A	3.3 A	3.3 A	353.7 A	3.7 A	7.6 A	7.4 A			
						Spänning	576.2 V	414.0 V	391.4 V	519.6 V	682.7 V	7.1 V	676.0 V	404.7 V	427.4 V			
VR06 Huawei SUN2000 V2	7.2 kW / 78.0 kW	70398.1 kWh	9.2 %	Run	0	Ström	3.7 A	3.4 A	4.4 A	4.5 A								
						Spänning	453.3 V	434.2 V	460.5 V	463.2 V								
Totalt	35.8 kW / 270.0 kW	492508.6 kWh	13.2 %															

Elmätare	Effekt	Energi
EM20	52.4 kW	1063230.3 kWh
Totalt	52.4 kW	1063230.3 kWh

4. Larmobjekt.


Larmobjekten konfigureras och namnges enligt nedan.

Om det finns generella larm för skåpet, till exempel IO-offline, automatsäkring eller liknande ska det namnges med DUC-namn i stället för systemnamn.

Kategori och prefix på larmobjektet används för att Nimbus-larmskickning ska hantera larmen på rätt sätt.

4.1 Larmnamn.

VS03-GT10_GF	Givarfel
VS03-GT10_DiffLarm	Temperaturavvikelsealarm
VS03-GT31_KlimatLarm	Temperaturavvikelsealarm Rum
VS03-GT10_LL	Lågtemperaturlarm
VS03-GT10_HL	Högtemperaturlarm
VS03-GT10_SL	Summalarm

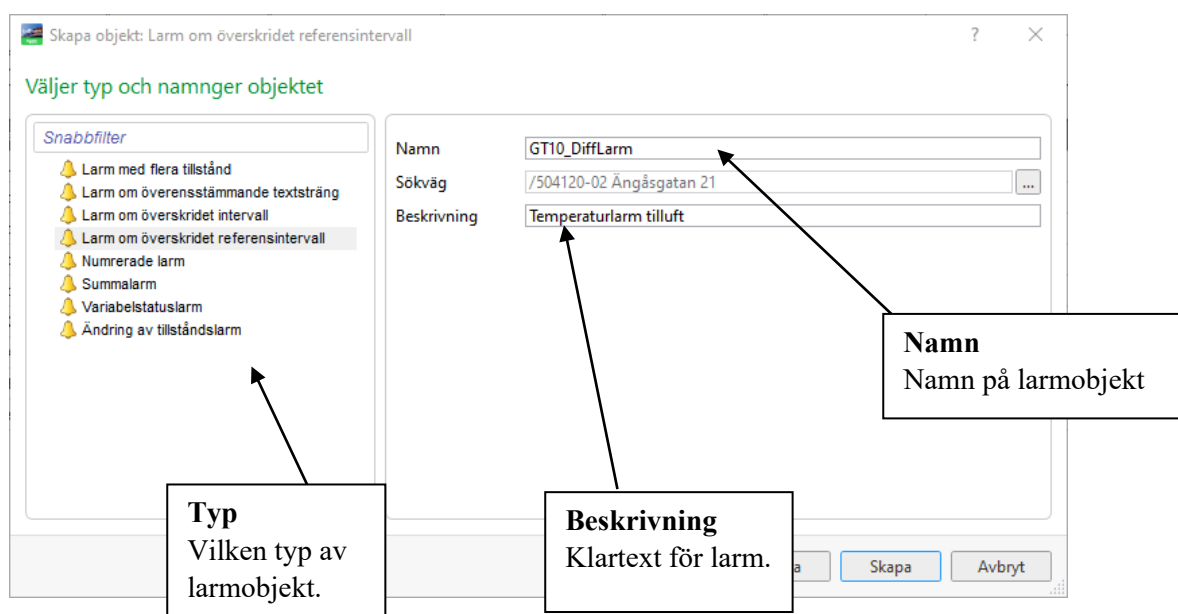

Skapa objekt: Larm om överskridet referensintervall

Väljer typ och namnger objektet

Snabbfilter

- Larm med flera tillstånd
- Larm om överensstämmande textsträng
- Larm om överskridet intervall
- Larm om överskridet referensintervall**
- Numrerade larm
- Summalarm
- Variabelstatuslarm
- Ändring av tillståndslarm

Namn: GT10_DiffLarm

Sökväg: /504120-02 Ängåsgatan 21

Beskrivning: Temperaturlarm tilluft

Typ
Vilken typ av larmobjekt.

Beskrivning
Klartext för larm.

Namn
Namn på larmobjekt

Skapa Avbryt

Skapa objekt: Larm om överskridet referensintervall

Larmutlösning

Larmgränser enligt driftkort

Övre gräns för avvikelse: 5

Nedre gräns för avvikelse: 5

Neutralzon: 0,50

Övervakad variabel: ../IO Bus/04_UI-8.DO-FC-4-H/LB01-GT10/Value

Referensvariabel: ../HUS A/LB01/Variabler/GT10_BB/Value

Larmfördröjning (s): 3 600

Återställningsfördröjning (s): 0


Förreglad variabel 1: Invertera

Operator: OCH

Förreglad variabel 2:

Övervakade signaler

Fördröjning enligt Stadsfastighetsförvaltningens standard.



Föregående Nästa Skapa Avbryt

Skapa objekt: Larm om överskridet referensintervall

Presentation

Meddelande om överskriden höggräns: Hög tilluftstemperatur

Meddelande om underskriden låggräns: Låg tilluftstemperatur

Återställningsmeddelande: Hög/Låg tilluftstemperatur återgått

Kategori: ~/System/Alarm Control Panel/Alarm Handling/Categories/4

Kategori 2: Null

Prefix för larmkällans namn: 504120-02 LB01_

Prioritet för överskriden höggräns: 41

Prioritet för underskriden låggräns: 41

Återställningsprioritet: 41

Dölj automatiskt:

Blinkande varning:

Ljudsignal:

Anpassa ljud: Null

Stoppa loggning av tillståndsändring:

Larmtexter

Kategori SDF1...SDF10. (se kap)

Prefix Anläggningsnummer och systemnamn. Se kapitel

Prioritet enligt Stadsfastighetsförvaltningens standard.

Föregående Nästa Skapa Avbryt

Skapa objekt: Larm om överskridet referensintervall

Användaråtgärd

Kvittering

Kvitteringstyp Nej Enstaka Utökad

Larmhantering

Grupp av orsakslistor ...

Grupp av åtgärdslistor ...

Checklista ...

Nödvändig användaråtgärd

	Kommentar	Orsaklista	Åtgärdslista	Checklista
När du kvitterar ett larm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
När ett larm döljs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
När ett larm tas fram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vid avaktivering av ett larm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vid aktivering av ett larm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vid avaktivering av händelseloggen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vid aktivering av händelseloggen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
När du tilldelar en tilldelning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
När du godkänner en tilldelning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
När du avvisar en tilldelning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
När du släpper en tilldelning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Föregående Nästa Skapa Avbryt

Skapa nytt objekt: Larm om överskridet intervall

Bilaga

Panel LB01 J.J.J./LB01

Länk till driftbild där larmande komponent

Föregående Nästa

Skapa och redigera Skapa Avbryt

4.2 Systemlarm.

Skapa nytt objekt: Modbus-enhet

Välj typ och namnge objektet

Snabbfilter

- Standardobjekt
- Mapp
- Modbus-enhet

Namn: LB01_ST41

Sökväg: /504120-02 Ängåsgatan 21/!Modbus RTU A


Beskrivning: Swegon ADAPT

Skapa och redigera Skapa Avbryt

5. Trend.

5.1 Trendning av analoga signaler.

Samtliga fysiska analoga I/O, indikeringar, funktioner med mera som påverkar funktioner i fastigheten ska trendas. Detta görs med Intervalltrendlogg.

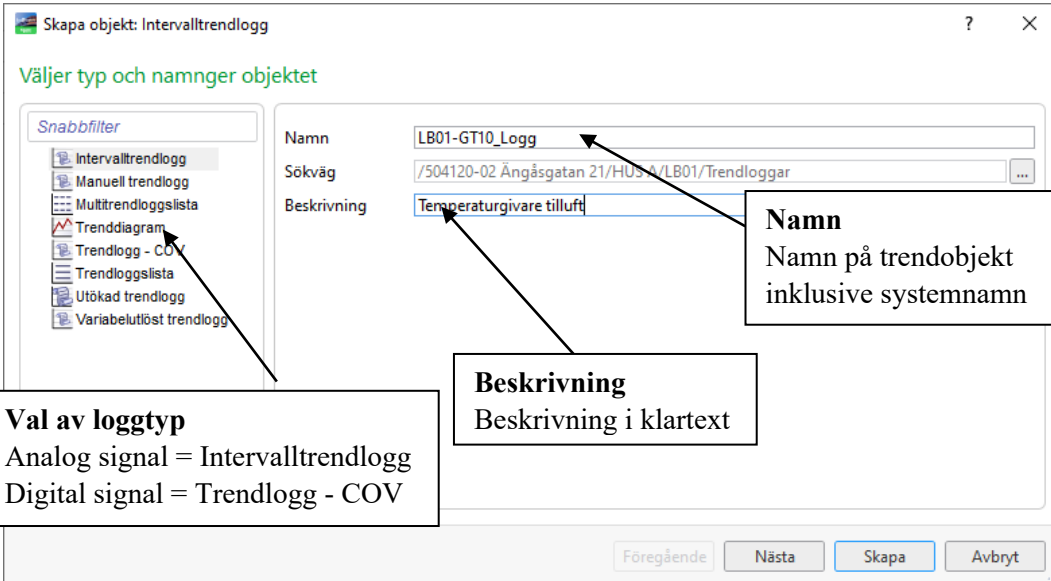

Skapa objekt: Intervalltrendlogg

Väljer typ och namnger objektet

Snabbfilter

- Intervalltrendlogg
- Manuell trendlogg
- Multitrendloggslista
- Trenddiagram
- Trendlogg - COV
- Trendloggslista
- Utökad trendlogg
- Variabelöst trendlogg

Namn: LB01-GT10_Logg

Sökväg: /504120-02 Ängåsgatan 21/HUS 4/LB01/Trendloggar


Beskrivning: Temperaturgivare tilluft

Namn
Namn på trendobjekt inklusive systemnamn

Beskrivning
Beskrivning i klartext

Val av loggtyp
Analog signal = Intervalltrendlogg
Digital signal = Trendlogg - COV

Föregående Nästa Skapa Avbryt

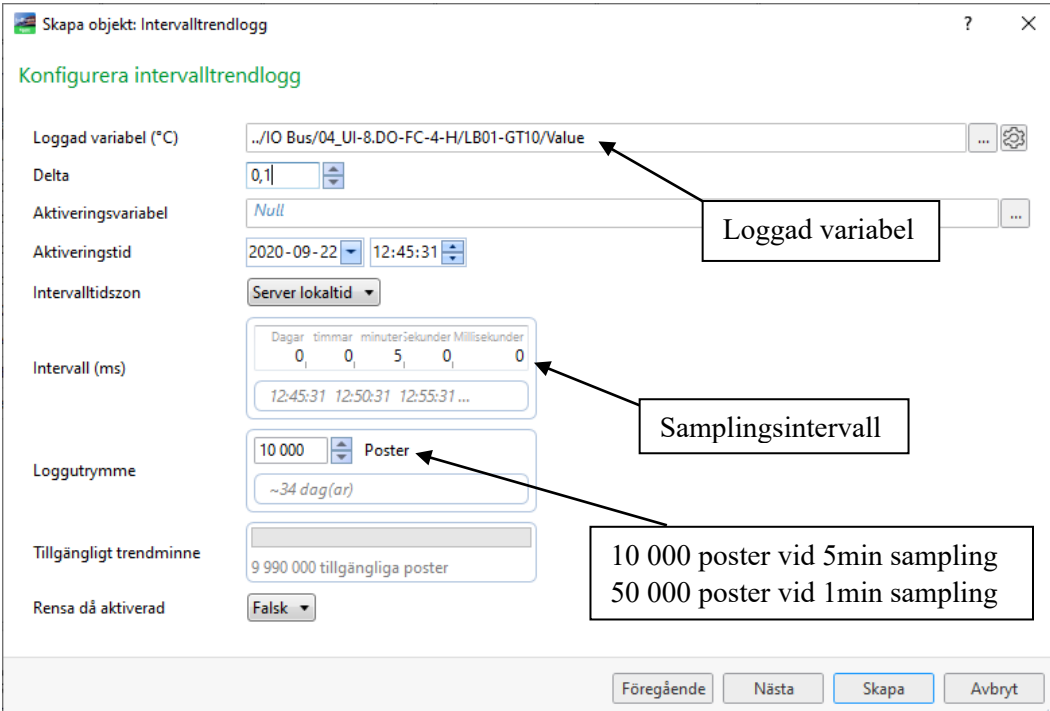

Skapa objekt: Intervalltrendlogg

Konfigurera intervalltrendlogg

Loggad variabel (°C): ../IO Bus/04_UI-8.DO-FC-4-H/LB01-GT10/Value

Delta: 0,1

Aktiveringsvariabel: Null

Aktiveringstid: 2020-09-22 12:45:31

Intervalltidszon: Server lokaltid

Intervall (ms): 12:45:31 12:50:31 12:55:31 ...

Loggutrymme: 10 000 Poster

Tillgängligt trendminne: 9 990 000 tillgängliga poster

Rensa då aktiverad: Falsk

Loggad variabel


Samplingsintervall

10 000 poster vid 5min sampling
50 000 poster vid 1min sampling

Föregående Nästa Skapa Avbryt

5.2 Trendning av digitala signaler.

Samtliga fysiska digitala I/O, indikeringar, funktioner med mera som påverkar funktioner i fastigheten ska trendas. Detta görs med Change of Value-logg (COV)

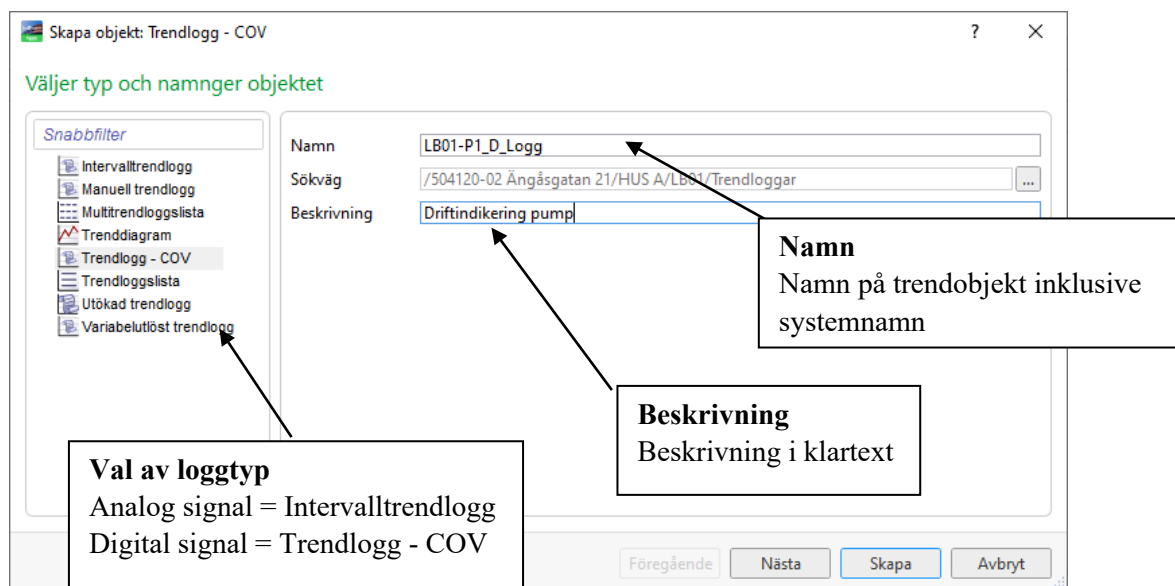

Skapa objekt: Trendlogg - COV

Väljer typ och namnger objektet

Snabbfilter

- Intervalltrendlogg
- Manuell trendlogg
- Multitrendloggslista
- Trenddiagram
- Trendlogg - COV
- Trendloggslista
- Utökad trendlogg
- Variabelutlöst trendlogg

Namn: LB01-P1_D_Logg

Sökväg: /504120-02 Ängåsgatan 21/HUS A/LB01/Trendloggar


Beskrivning: Driftindikering pump

Namn
Namn på trendobjekt inklusive systemnamn

Beskrivning
Beskrivning i klartext

Val av loggtyp
Analog signal = Intervalltrendlogg
Digital signal = Trendlogg - COV

Föregående NÄSTA Skapa Avbryt

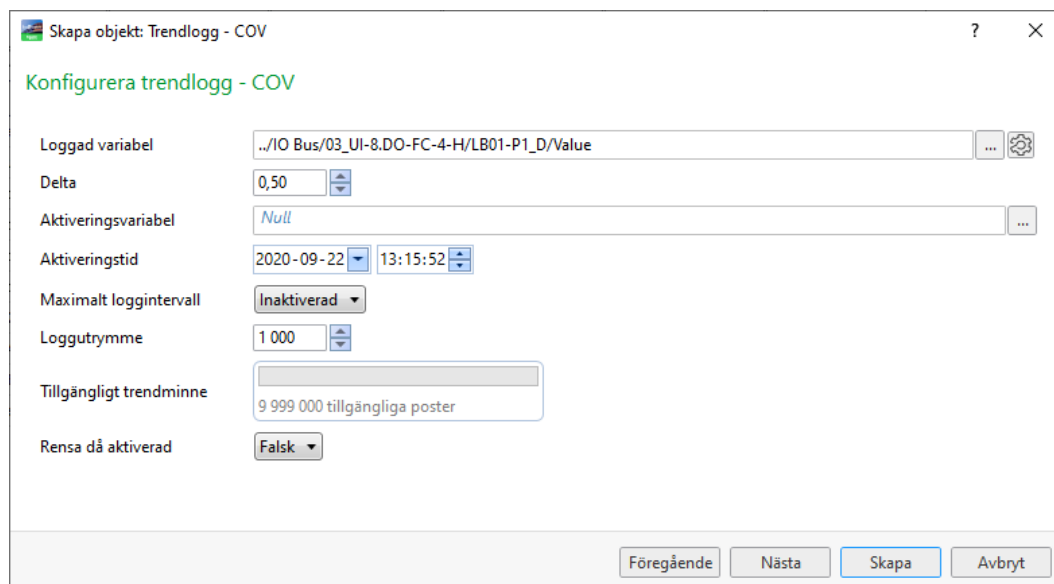

Skapa objekt: Trendlogg - COV

Konfigurera trendlogg - COV

Loggad variabel: ../IO Bus/03_UI-8.DO-FC-4-H/LB01-P1_D/Value

Delta: 0,50

Aktiveringsvariabel: Null

Aktiveringstid: 2020-09-22 13:15:52

Maximalt loggintervall: Inaktiverad

Loggutrymme: 1 000

Tillgängligt trendminne: 9 999 000 tillgängliga poster

Rensa då aktiverad: Falsk

Föregående NÄSTA Skapa Avbryt

Skapa objekt: Trendlogg - COV

Ursprungliga mätarinställningar

Ställ in första mätaren

Starttid

Startvärde

Minvärde

Maxvärde

Föregående Nästa Skapa Avbryt

Skapa objekt: Trendlogg - COV

Anslut objekt till trendloggen

Utökad trendlogg

Trendloggslista

Trenddiagram

Föregående Nästa Skapa Avbryt

5.3 Taggar med specifik betydelse.

Beskrivning	Trendtyp
Driftfall, handkörning, överstyrning FlexTime	COV
Indikeringar pumpar, fläktar, ventilläge, spjälläge, ventilläge, driftfall, nattkyla aktiv, kylåtervinning aktiv, aktiv, omkopplare, uppstartsignal, motioneringar, sommar driftfall, hög fukthalt, timer aktiv, pålarmad anläggning.	COV
Aktivering av funktioner: förlängd drift, forcerad drift, injustering MIN- och MAX-flöde, aktivering av rumsgivare, VVC-avstängning	COV


6. Menyner.

6.1 Menyner.

Meny byggs enligt följande struktur och ordning.

- Om objektet är uppdelat i flera hus eller delar ska hus- eller delbeteckning framgå i panelnamnet.
- Antalet objekt per nivå ska begränsas till 10st. Blir antalet objekt fler än 10st. ska nivån delas upp med mappar.
- Man ska kunna nå ett systems samtliga flödesbilder från huvudmenyn.
- Ordning enligt lista på 6.1.1 ska följas.
- Objekt i undermappar ska sorteras i bokstavsordning.

Exempel mindre fastighet:

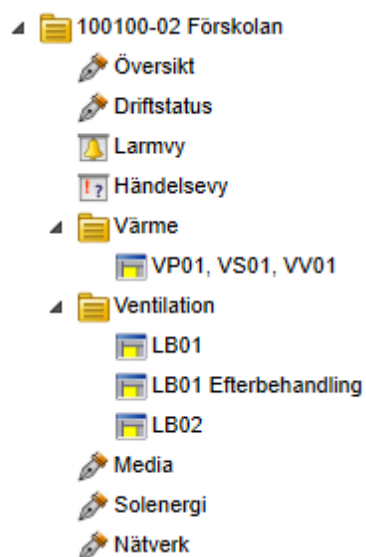

Exempel större fastighet:











- 100100-01 Grundskolan
 - Översikt
 - Driftstatus
 - Larmvy
 - Händelsevy
 - Värme
 - Hus A - VP01, VS01, VV01
 - Hus A - VS11
 - Hus B - VS12
 - Hus C - VS13
 - Hus D - VS14
 - Hus A - Ventilation
 - Hus A - LB01
 - Hus A - LB01 EB Plan 1
 - Hus A - LB01 EB Plan 2
 - Hus A - LB01 EB Plan 3
 - Hus A - LB02
 - Hus B - Ventilation
 - Hus B - LB03
 - Hus B - LB03 Efterbehandling
 - Hus C - Ventilation
 - Hus C - LB04
 - Hus D - Ventilation
 - Hus D - LB05
 - Övrigt
 - Hus D - S10-Pumpgrop
 - Media
 - Solenergi
 - Nätverk

6.1.1 Ordningsföljd för menyobjekt.

1. Översiktsbild
2. Driftstatus
3. Larmvy
4. Händelsevy
5. Värme
6. Ventilation
7. Planlayout
8. Övrigt
9. Media
10. Solenergi
11. Nätverk

6.2 Fördjupning av system.

Ordningsföljd i meny för system. Om en mapp inte har något innehåll ska den tas bort ur menysystemet.

- ▲  Fördjupning av system
 -  Systembild
 -  Larmvy
 -  Händelsevy
 -  Tidsschema
 -  Kurvor
 -  Diagram
 -  Trendloggar
 -  Dokument
 -  IO Punkter

7. Bildlayout.


7.1 Översiktsbild i AS.

Fotobild på anläggningen klistras in som bakgrund. Vid komplexa anläggningar med flera byggnader visas ett översiktsfoto med information om husbeteckningar.

Till vänster i bild ska det finnas ett reserverat utrymme för information från tredjeparts-system (Xpand) och under det en icke copyright-skyddad bild på anläggningen. Bilden kan vara tagen från till exempel parkeringsplats eller dylikt.

System ska placeras ut på orienteringsbilden för att återspegla deras fysiska placering. Om det blir för trångt så kan man göra en samlingsruta och sedan ett hänvisningsstreck för att visa positionen på systemen. Vid tryck på systemnamn ska man komma till flödesbild för respektive system.

I drawer ska det framgå vilket hus/del samt våning systemen och apparatskåpen finns placerade på.

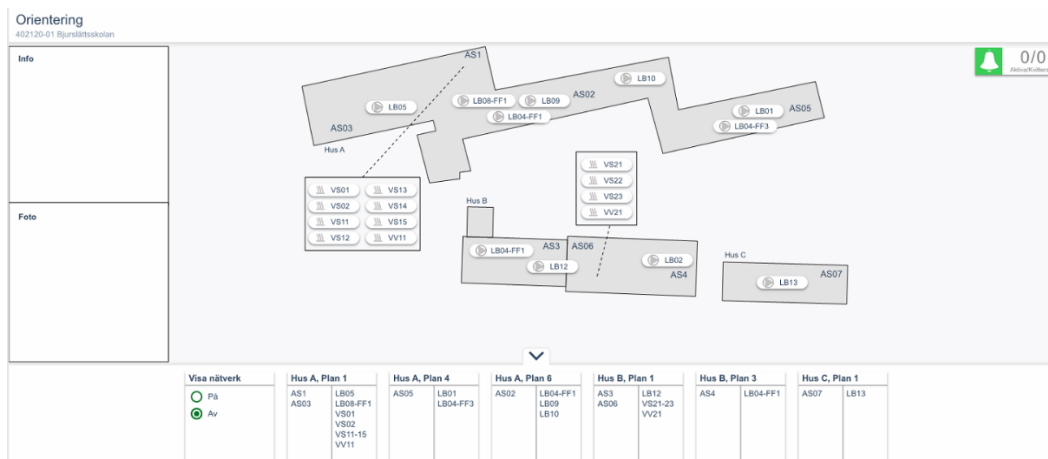

7.2 Kompenseringskurva.



Börvärdeskurva med 2-8 brytpunkter och utetemperatur (blå). Kurvan har inte fasta gränser utan gränserna anges av värdet på Y1 och Ymax.

8. Funktionsbeskrivning.

Utformning

Funktionsbeskrivningar ska utformas som driftkort enligt Stadsfastighetsförvaltningens exempeldriftkort som mallar.

8.1 Mapper och filer.

Funktionsbeskrivning för ett projekt lämnas i PDF- och doc-format och sparas på filserver.

Funktionsbeskrivning namnges till exempel ”Driftkort LB01” och sparas i pdf-format under ”Dokument”-mappen i respektive systemmapp på AS.

Skannade PDF tillåts ej utan text ska vara sökbar.

Exempel.

Funktionstext för systembild VS01 i projekt 205070_01

205070_01_VS01.pdf

Vid mindre projekt (1-3 systembilder) kan en fil för alla systembilder användas. I detta fall benämns funktionstext-filen *projektnamn.pdf (.doc)*

9. Tidkanaler i FlexTime.


En tidkanal ska innehålla en till- och frånslagstid per dag för ordinarie drift och två stycken till- och frånslagstider för nattkyla samt möjlighet till kalenderstyrning via FlexTime.

Kalenderstyrning används inte på tidkanaler för motion av objekt.

Exempelprojekt för anpassningar i AS finns att importera från Stadsfastighetsförvaltningens Symbolbibliotek för EBO.zip.

9.1 Val av FlexTime-server.


Val av FlexTime-server av server sker längst ner till vänster i FlexTime-klienten. Server ”Web Port/EBO” ska väljas.

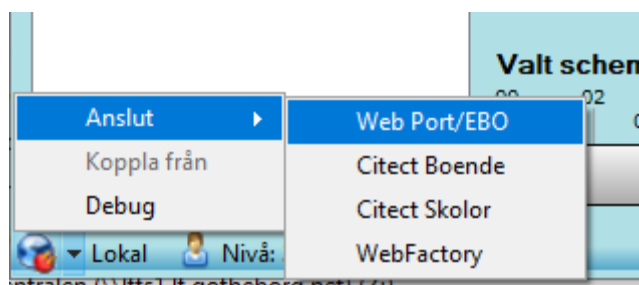

Tidkanalens taggar ska samlas i en CSV-fil för inläsning i Web Port Portalens server, se Web Port manual för detaljer. Filens namn ska heta EBO_{objektnr}_{objekttyp}_FlexTime.csv och placeras under mappen EBO i Web Port Portalen.

9.2 Communities.


Tidkanaler är indelade i Communities. Val av Community/SDF sker längst ner i högra hörnet i FlexTime-klienten.

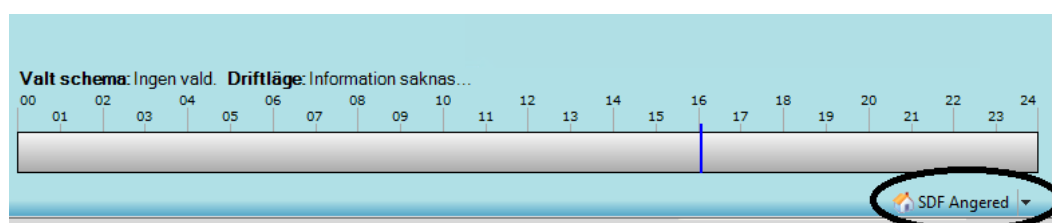

9.3 Namngivning och kategori.

Tidkanaler ska namnges enligt följande standard: *Funktion System Populärnamn/Adress*.

Exempelvis ”Drift LB01 Vättleskolan” eller ”Nattkyla LB01 Vättleskolan”.

Grön husikon ska användas för fastigheten: 

Tidkanaler ska kategoriseras enligt nedan:

- **EBO-Ventilation:** Drift, Nattkyla
- **EBO-Värme:** Dagdrift
- **EBO-Optimering:** Dagdrift
- **EBO-Belysning:** Drift

9.4 Taggar för till- och frånslag.

Tag-ändelser för tidkanaler enligt FlexFas. För styrning via FlexTime används endast parametrar ”_CTn” och ”_CFn”, där n=1-7,11-17.

9.5 Taggar för kalenderstyrning.

Kalenderstyrning av en tidkanal i DDC från FlexTime utförs genom taggarna

- `_M`: Hand eller AUTO (där `M=1` innebär handkörning)
- `_MCMD`: Hand Till eller Hand Från (där `MCMD=1` innebär Till)

FRÅN-TILL-AUTO konfigureras i FlexTime.

9.5.1 Exempel kalenderstyrning.

Taggarna `604420_01_LB01_TK_M` och `604420_01_LB01_TK_MCMD` används för kalenderstyrning av tidkanal i DDC. Dessa taggar ordnas i mappstruktur anpassad för aktuellt system.




Då kalenderstyrning och ev. schema aktiveras för denna tidkanal i FlexTime ska DDC vid värdet:

Till: `604420_01.1.LB01.TK_M=1&604420_01.1.LB01.TK_MCMD=1`

Från: `604420_01.1.LB01.TK_M=1&604420_01.1.LB01.TK_MCMD=0`

Lokal: `604420_01.1.LB01.TK_M=0&604420_01.1.LB01.TK_MCMD=0`

Beskrivning	<input type="text" value="Drift LB01 Vättleskolan"/>
Kategori	<input type="text" value="EBO-Ventilation"/>
Sida i Citect	<input type="text"/>
Uttryck	
Till	<input type="text" value="EBO_604420_01_LB01_TK_M=1&EBO_604420_01_LB01_TK_MCMD="/> ...
Från	<input type="text" value="EBO_604420_01_LB01_TK_M=1&EBO_604420_01_LB01_TK_MCMD="/> ...
Lokal	<input type="text" value="EBO_604420_01_LB01_TK_M=0"/> ...
Status tag	<input type="text" value="EBO_604420_01_LB01_TK_V"/> ...

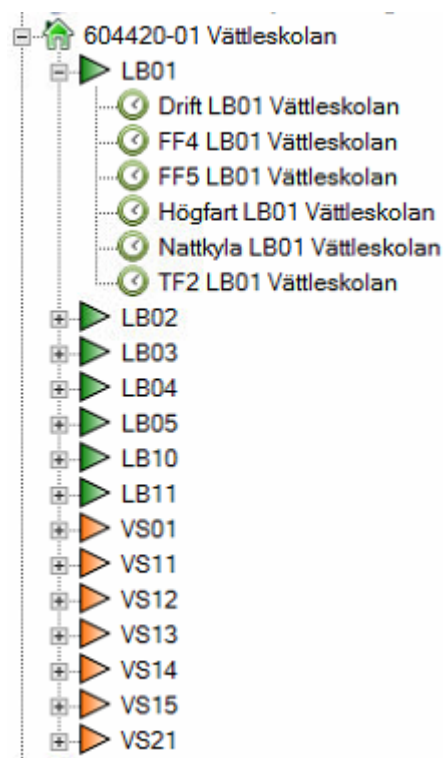

9.6 Watchdog för kalenderstyrning i DDC.

Watchdog i DDC gäller för samtliga tidkanaler i DDC:n och konfigureras endast för en av DDC:s tidkanaler. Larm för Watchdogfunktion mot FlexTime ska finnas i AS.

Det ska finnas watchdogfunktion mellan samtliga underliggande DDC:er och AS. Vid kommunikationsfel mellan DDC och FlexTime ska lokal tidkanal i DDC gälla.

9.6.1 Exempel Watchdog.

\\Modbus gränssnitt\Program\Watchdog_In är digital variabel och \\Modbus gränssnitt\Larm\Watchdog_L är larmobjekt i AS.

Funktion:

- FlexTime pulsar variabel "Watchdog_In" till och från var 10:e sek.
- AS övervakar variabeln och har inte en tillståndsförändring skett under 1h så aktiveras larm Watchdog_L.

Watchdog	
Tag	<input type="text" value="EBO_604420_01_AS01_WD_CMD"/> ...
Intervall	<input type="text" value="10000"/> ms (-1 för standard)
Uppförande	<input type="text" value="Togglande"/> ▼